


ZESTAW WODOMIERZOWY Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM WG NORMY PN-EN 1717:2003

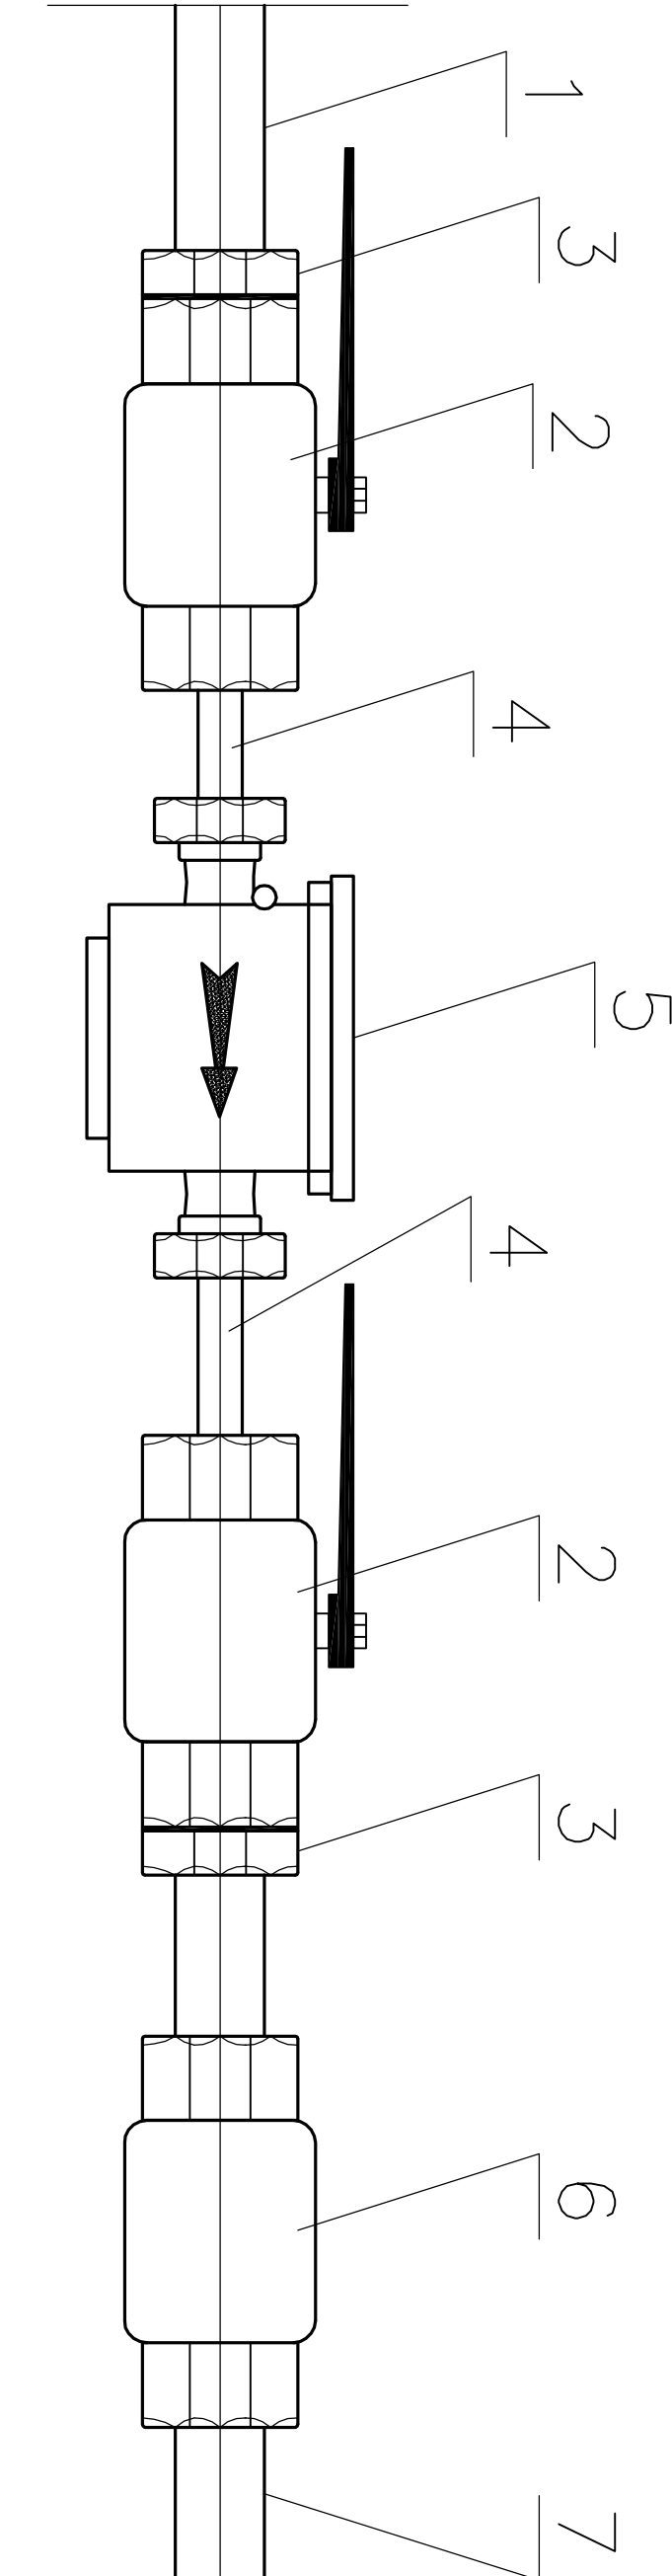

- 1. Doprływ do wodomierza
- 2. Zawór kulowy
- 3. Redukcja
- 4. Końcówka mosiężna
- 5. Wodomierz sprzężony
- 6. Zawór antyskażeniowy
- 7. Odpływ do instalacji

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY			
Inwestycja	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO INWESTYCJI P.N.: BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE LO W MIELCU- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 667/13, 168/1, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/2 objęto 0022 Osiwiele grunta Mielu		
	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE		
Temat rys.	ZESTAW WODOMIERZOWY Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM	Skala	——
Investor	Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Nr rys.	3
Projekt	PRB CONSULTING JACOBANBYC-OHEK	ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 01	
Instalacje sanitarne		nr rys.	projekt
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOS/08	
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK/0021/POOS/08	
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec		